



EI-tilslutning ECOTRON med relækort

Tilslutning styring og tilbagemelding

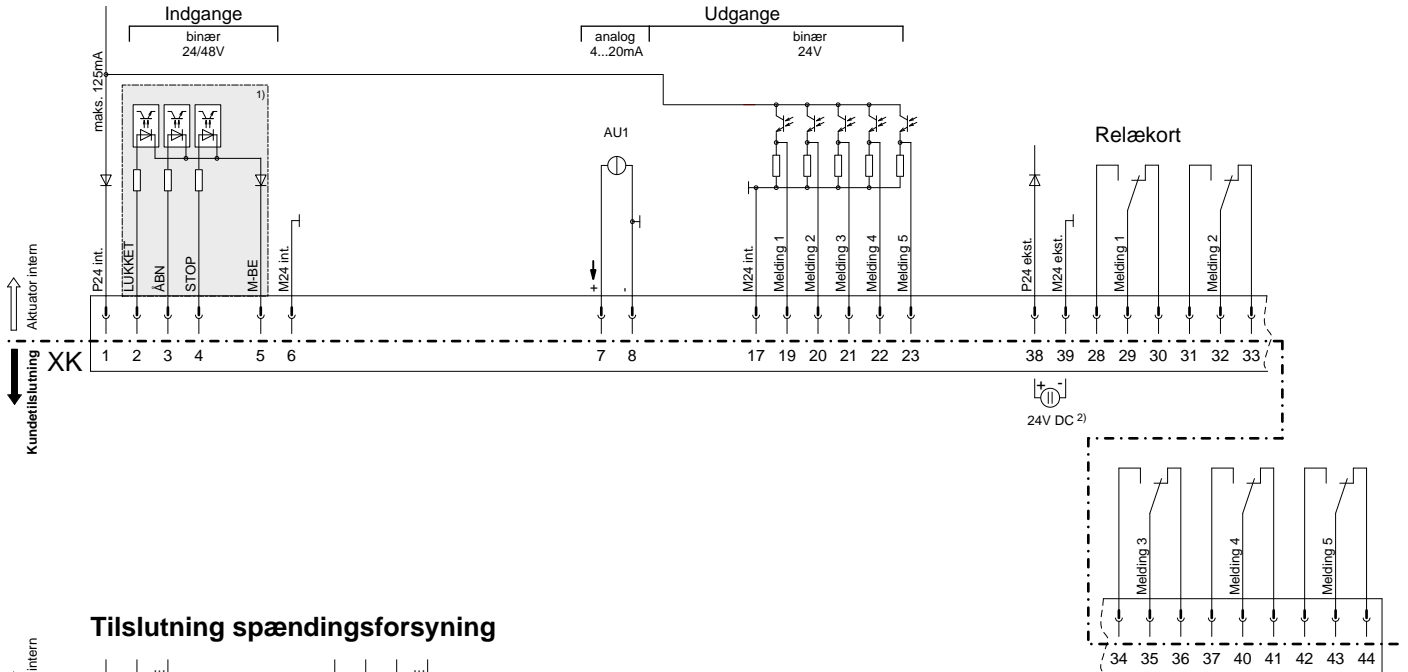

Tilslutning spændingsforsyning

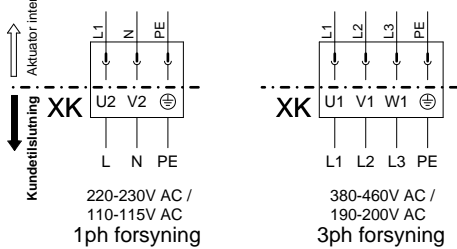

Kundetilslutning - Eksempler på tilslutning:


Eksempel på tilslutning I: "intern 24V DC-forsyning"
(her forsynes alle ind- og udgange internt af elektronikenheden med 24V DC)



Eksempel på tilslutning II: "eksterne 24/48V DC-forsyninger"
(i dette eksempel forsynes det galvanisk separerede område eksternt med forskellige spændingskilder 24/48V DC)



Stiktildeling XK

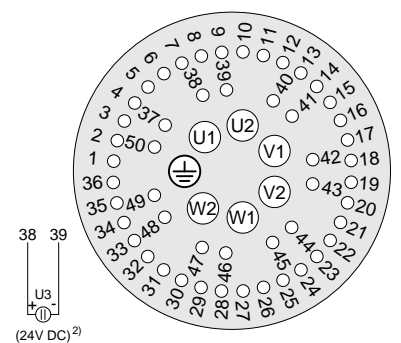

- 1) galvanisk separeret område: kan forsynes af anden spændingskilde med 24/48V DC
- 2) yderligere 24V DC spændingsforsyning af elektronikenheden (efter behov)
(Ved netsvigt udsendes yderligere den faktiske værdi for positionen og enhedens tilstand ved de binære signaludgange 1-5. Kommunikation via COM-SIPOS - ændring hhv. aflæsning af enhedens tilstandsparametre - er mulig.)

Kabelkvadrat maks.:
- 6 mm² spændingsforsyning
- 2,5 mm² styreledning
Styreledningen skal være skærmet!