Anschlussplan **Fernbedieneinheit RCU**

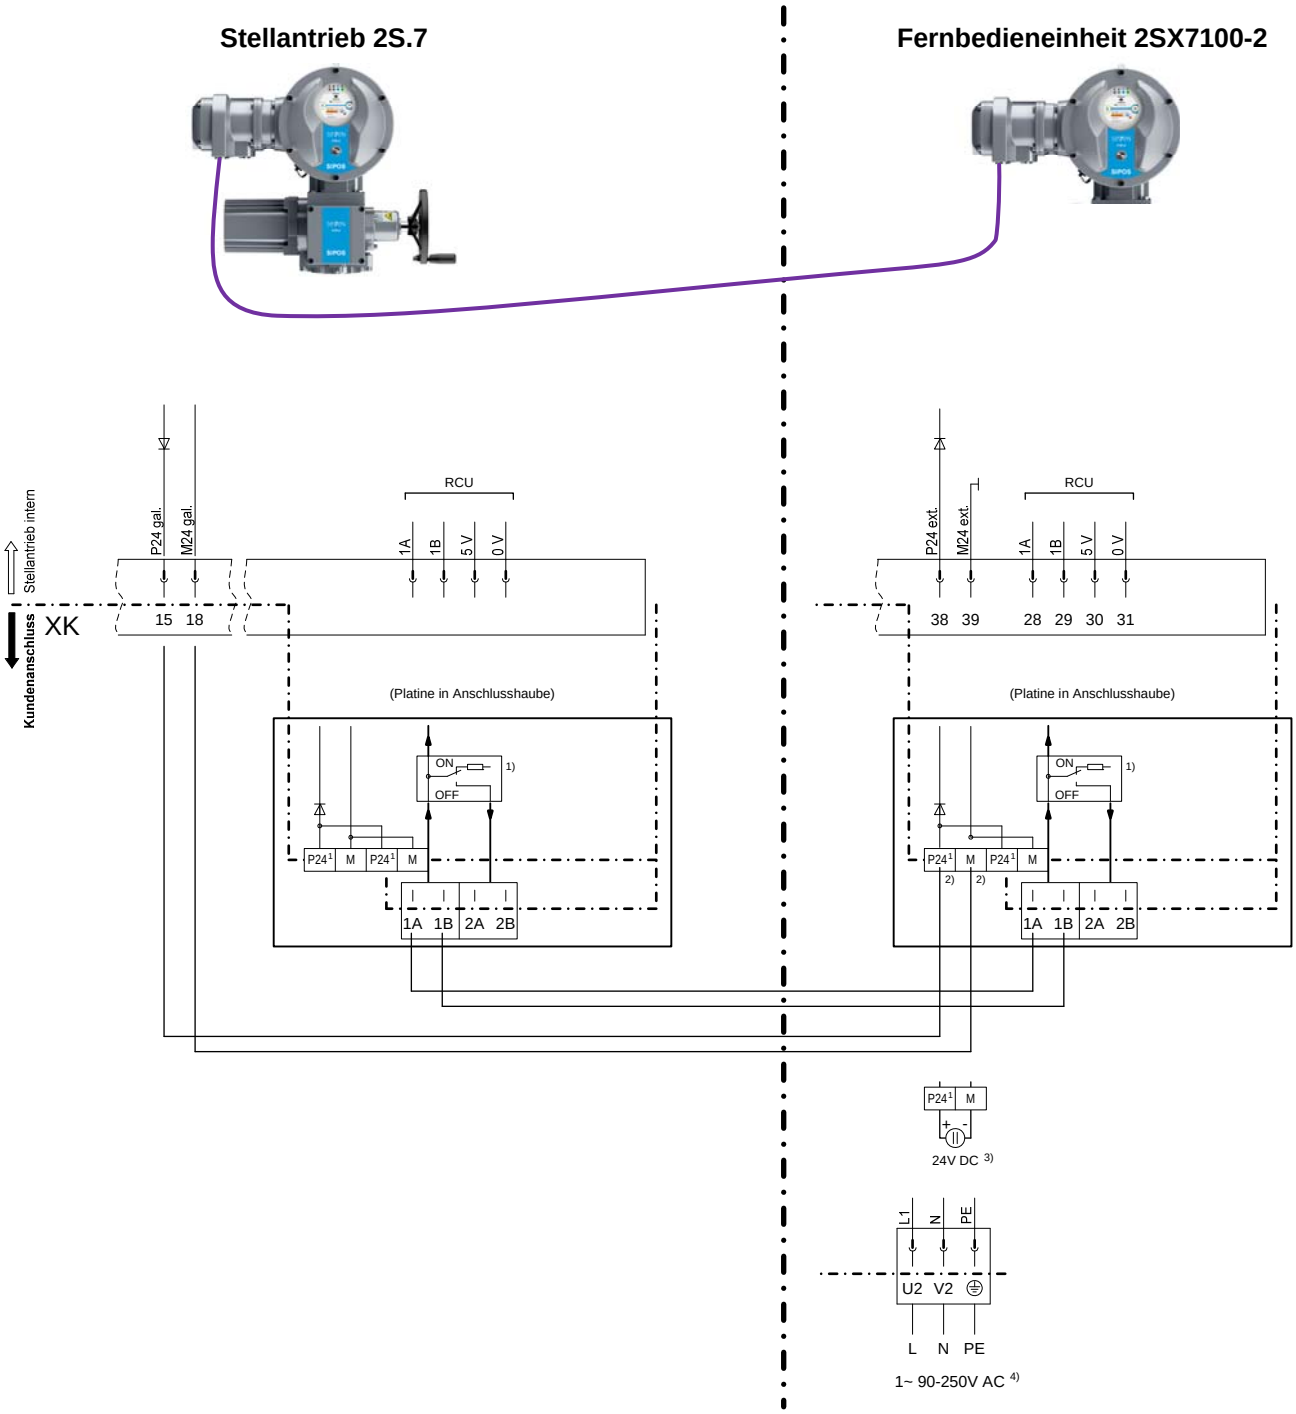

1) Abschlusswiderstand zugeschaltet (DIP-Schalter steht auf „ON“)
2) Spannungsversorgung 24V DC vom Stellantrieb
3) alternative Spannungsversorgung: extern mit 24V DC
4) alternative Spannungsversorgung: extern mit 1~ 90-250V AC

© SIPOS Aktorik GmbH

Im Erlet 2 • D-90518 Altdorf
www.sipos.de