



Schéma zapojení PROFITRON s reléovou kartou

Připojení ovládacích a zpětných signálů

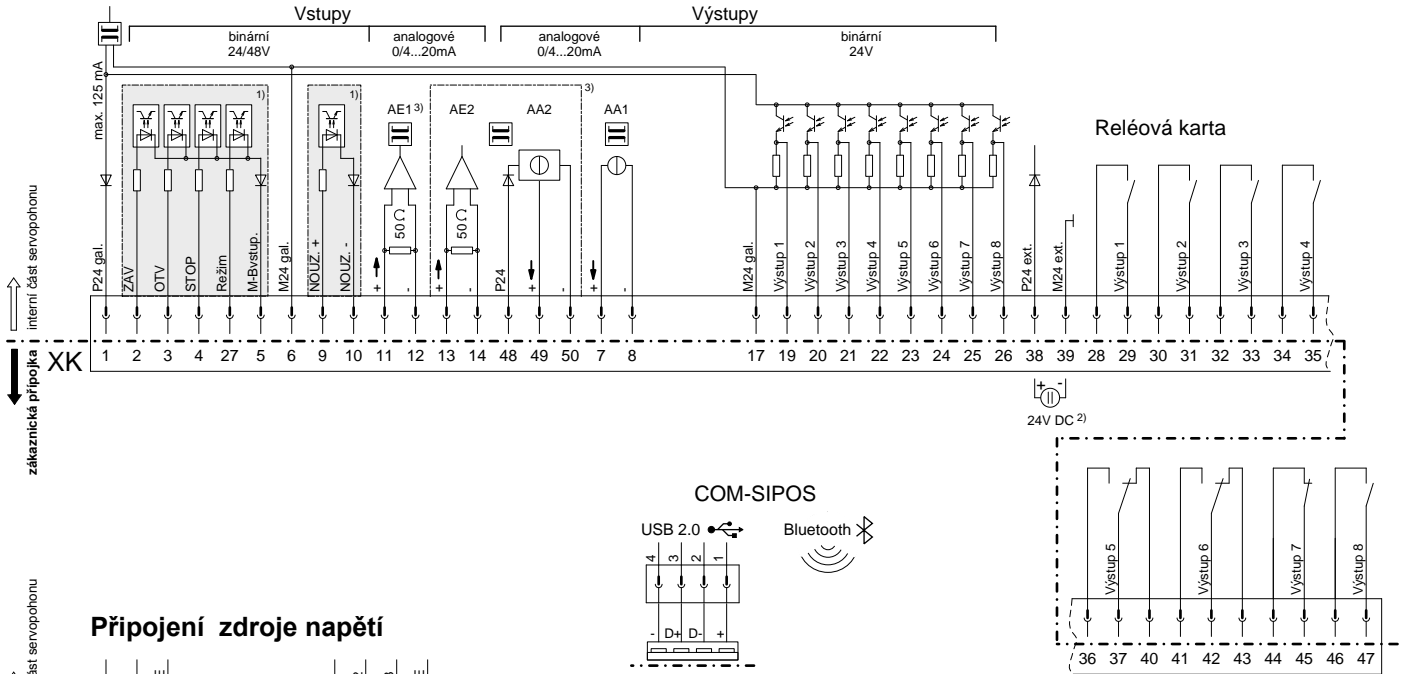


Připojení zdroje napětí

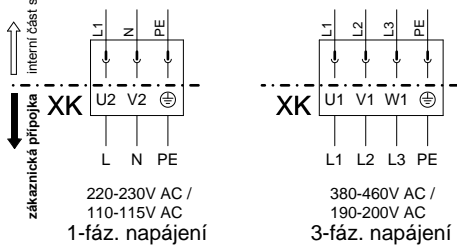

zákaznická přípojka - příklady zapojení:


Příklad zapojení I: „interní napájení 24V DC“

(zde jsou všechny vstupy a výstupy napájeny interně, elektronikou jednotkou 24V DC)




Příklad zapojení II: „externí napájení 24/48V DC“

(v tomto příkladu jsou všechny galvanicky oddělené oblasti napájeny externě, pomocí různých zdrojů napětí 24/48V DC)

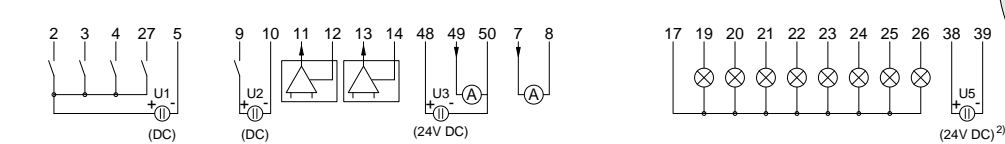

Osazení konektoru XK

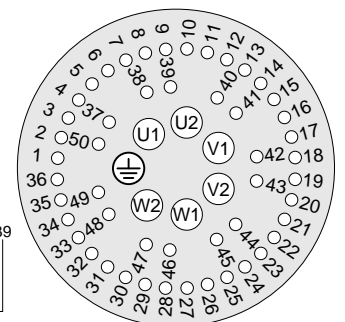

- 1) galvanicky oddělené oblasti: mohou být napájeny z různých zdrojů napětí 24/48V DC
- 2) dodatečné zdroje napětí 24V DC elektronické jednotky (v případě potřeby).
(Při výpadku sítě je na binárních výstupech 1-8 nadále udávána skutečná hodnota polohy a stav přístroje.
Komunikace přes parametry COM-SIPOS nebo sběrnici je možná – lze změnit parametry, popř. načíst stav zařízení.)
- 3) varianta na přání

Maximální průřez přípojky:
- 6 mm² zdrojové napájení
- 2,5 mm² ovládací a zpětné signály
ovládací a zpětné signály musí být stíněné