



**Esquema de conexões PROFITRON com bus de campo**

**Controlo de conexão e sinais de resposta**

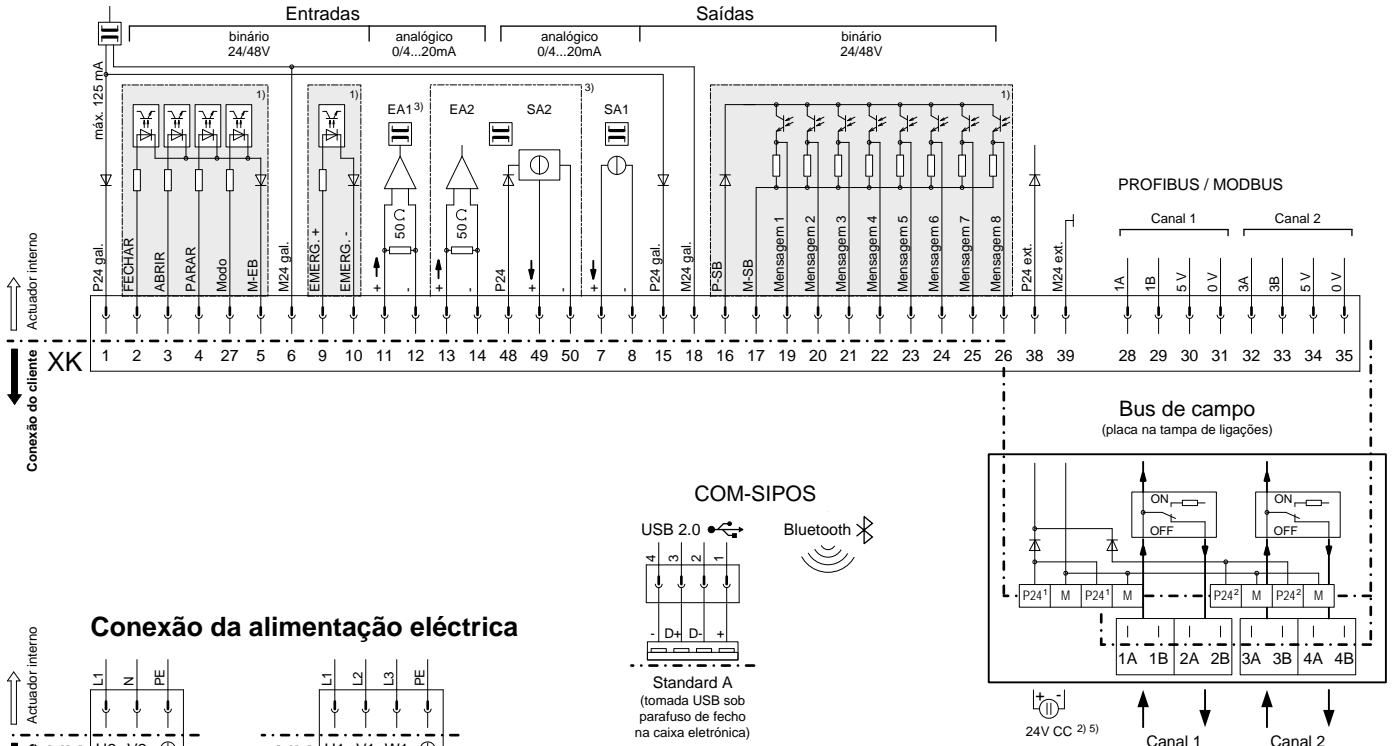


**Conexão da alimentação eléctrica**

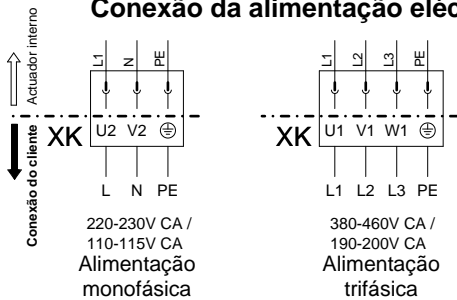

**Conexão do cliente - exemplos de cablagem:**


**Exemplo de conexão I: "alimentação interna CC de 24V"**

(aqui, todas as entradas e saídas, são alimentadas internamente pela unidade eletrônica com 24V CC)




**Exemplo de conexão II: "alimentações externas CC de 24/48V"**

(neste exemplo são alimentadas todas áreas, isoladas galvanicamente, a partir do exterior com diferentes fontes de tensão 24/48V CC)

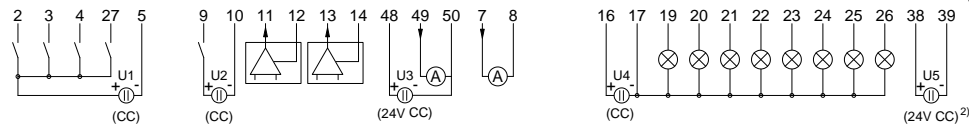

**Disposição da ficha XK**

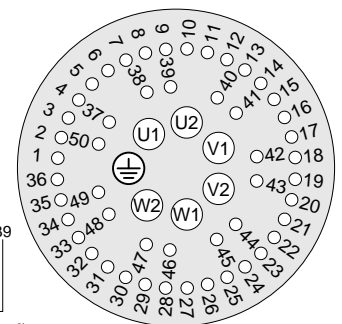

- 1) áreas isoladas galvanicamente: podem ser alimentadas por diferentes fontes de tensão com 24/48V CC
- 2) alimentação de tensão adicional 24V CC da unidade eletrônica (se necessário)  
(Em caso de falha de rede, o valor real de posição e o estado do aparelho continuam a ser emitidos às saídas de sinalização binárias 1-8. É possível a comunicação através de COM-SIPOS ou barramento de campo - alterar os parâmetros ou leitura do estado do aparelho.)
- 3) opção
- 5) até 4 ligações P24 e M na placa de ligações

Área de passagem máx.:  
 - 6 mm<sup>2</sup> Alimentação eléctrica  
 - 2,5 mm<sup>2</sup> Cabo de comando  
 O cabo de comando tem de estar protegido!