
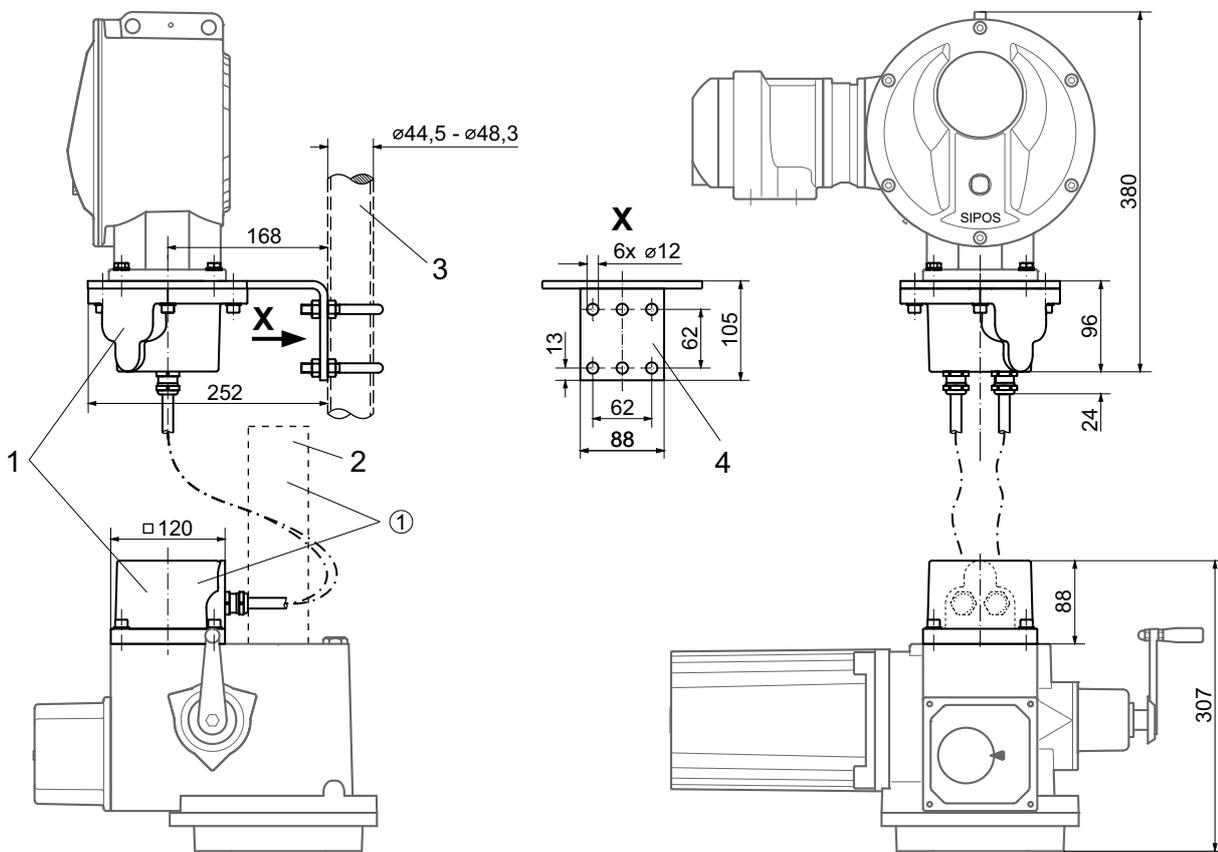


Zusatz-Maßbild **Getrennte Aufstellung**

R866882

Gültig für:	Maßbild	
	ECOTRON / PROFITRON	HiMod
2SA703.-, 2SA704.-C, 2SA733.-, 2SA734.-C, 2SA753.-, 2SA754.-C, 2SA783.-, 2SA784.-C	R866852	R866862

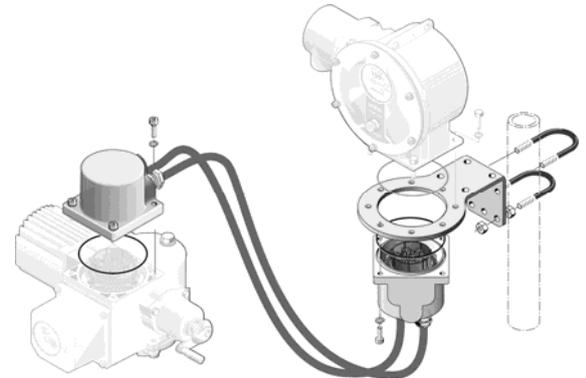

Fehlende Maße siehe Maßbild

- ① Bei Ausführung mit Spindelschutzrohr muss das in der Steckerhaube montierte Steckerelement durch Lösen der 4 Befestigungsschrauben angehoben und um 90° bzw. 180° gedreht wieder eingesetzt werden. Die Kabeleinführungen zeigen dann in Richtung Motor bzw. Stellungsanzeige.

Achtung: Die Verbindungsleitungen dürfen nicht am Motor anliegen, da der Motor bei Vollast sehr heiß werden kann!

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Steckerhauben für getrennte Aufstellung | 2 Spindelschutzrohr (optional) |
| 3 Rohrmontage | 4 Wandmontage |